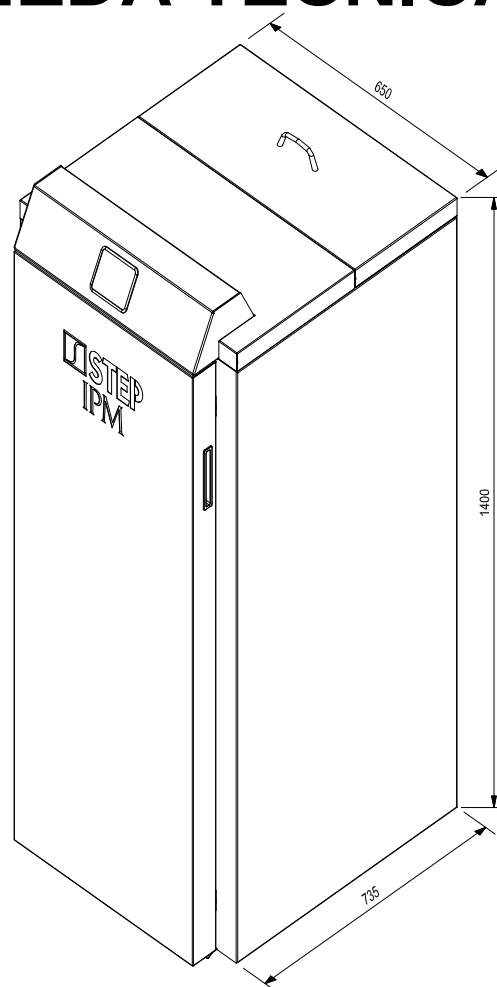




SCHEDA TECNICA



IPM 29

TERMOSTUFA A PELLETT

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

La stufa a pellet è conforme alla **EN 14785/2006**

Inoltre la macchina è in regola col le disposizioni legislative, che recepiscono le seguenti direttive:

- **2004/108/CE**(direttiva EMC) e successivi emendamenti
- **2006/95/CE**(direttiva a bassa tensione) e successivi emendamenti
- **89/106 CEE** (idoneità all'uso) e successivi emendamenti

1.1. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E COSTRUTTIVE DEL PRODOTTO

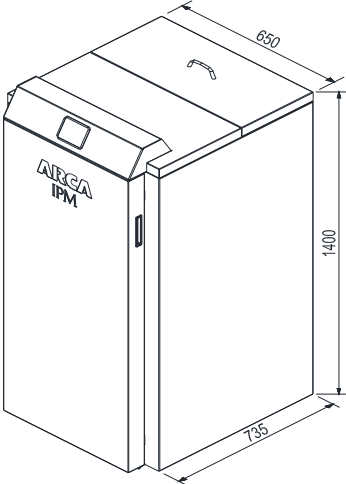
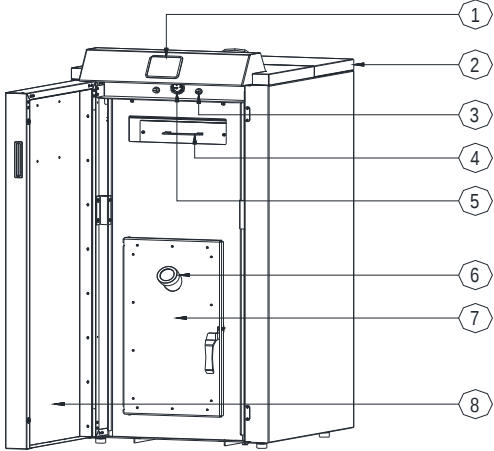
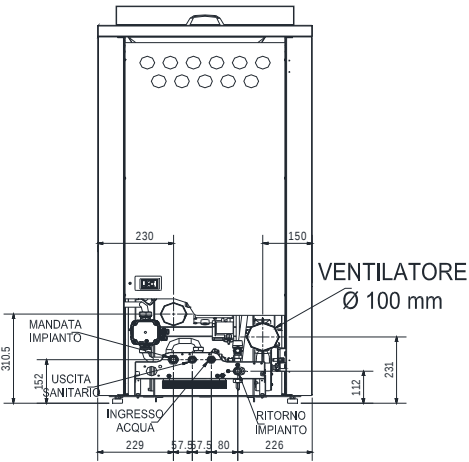
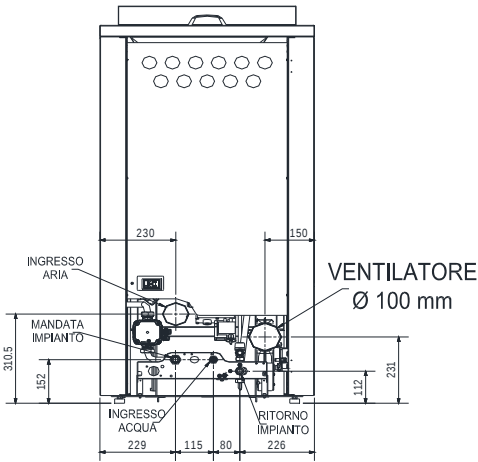
Descrizione	Unità di misura	IPM 29
Tipo	----	BE
Diametro uscita fumi	mm	100
Capacità del serbatoio	Kg	60
Peso	Kg	230
Pressione di esercizio	bar	1,2
Potenza termica minima	KW	7,69
Portata termica nominale	KW	29,87
Rendimento	%	87,35
Portata massica dei fumi alla portata termica nominale	g/s	24,1
Portata massica dei fumi alla portata termica minima	g/s	7,0
CO (al 13%di O ₂) alla portata termica nominale	g/m ³	0,09
CO (al 13% di O ₂) alla portata termica minima	g/m ³	0,425
Emissioni di polveri alla portata termica nominale al 13% di O ₂	mg/ m ³	19,2
OGC	mg/ m ³	0,8
Emissioni di NO _x alla portata termica nominale		110,9
Temperatura media nei fumi alla potenza nominale	°C	172,2 °C
Temperatura media nei fumi alla potenza minima		73,5 °C
Contenuto di acqua	l	40
Assorbimento elettrico medio	W	300
Tensione nominale	V	230
Frequenza nominale	Hz	50
Requisiti minimi di tiraggio	Pa	12
Portata specifica acqua sanitaria Con scambiatore a piastre e ΔT 30 °C	l/min	12,5
Mandata impianto	"	3/4 "
Ritorno impianto	"	3/4 "
Riempimento impianto	"	1/2 "
Scarico valvola di sicurezza	"	1/2 "
Fusibile (5x20)		4 A
Altezza	mm	1400
Larghezza	mm	650
Profondità	mm	735
Predisposizione acqua sanitaria opzionale	----	Kit interno (optional)

I risultati IN tabella sono stati ottenuti utilizzando pellet certificato in base alla norma EN 14785.

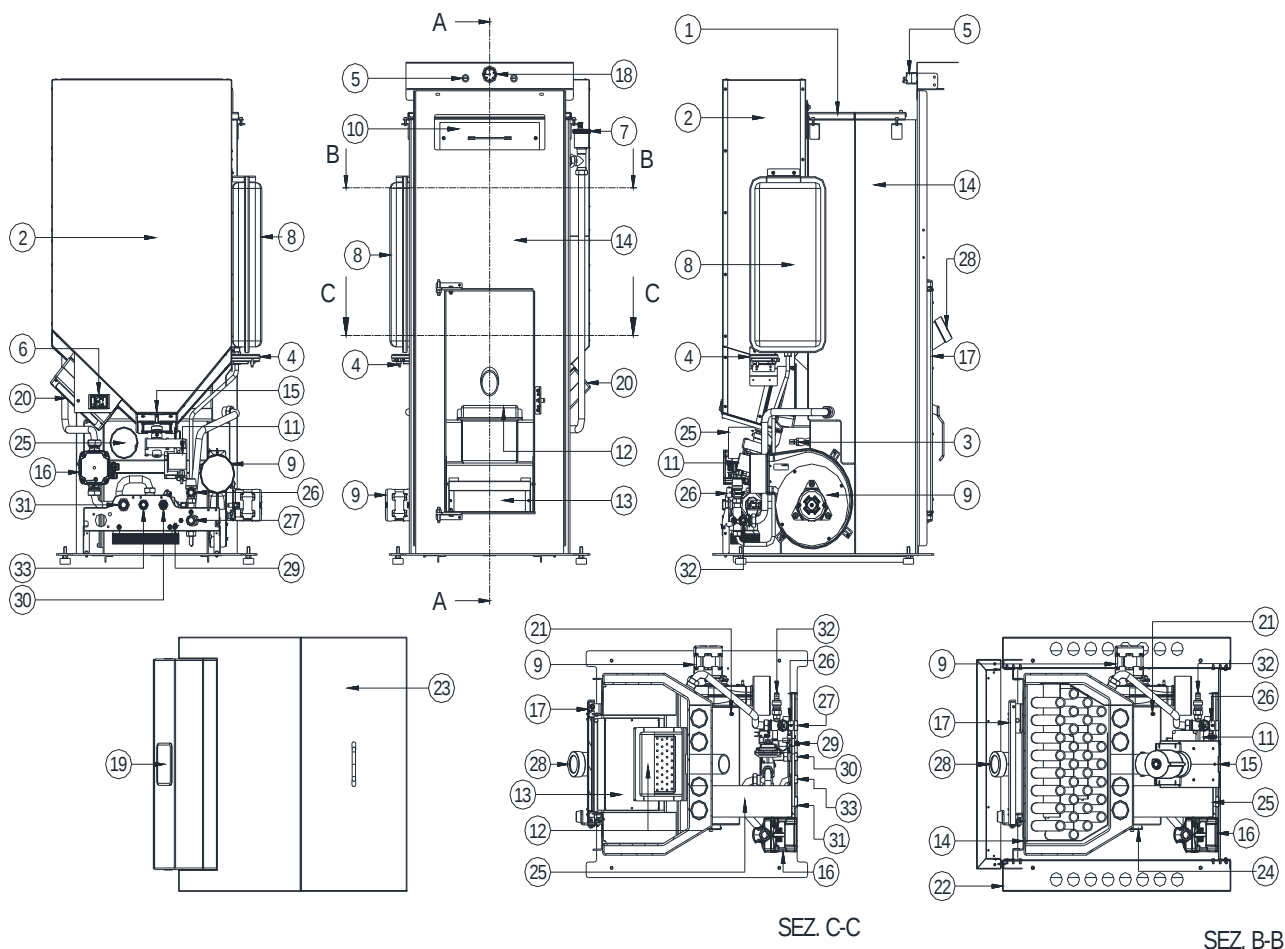
3. DIMENSIONI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

Attenzione!!! Tutte le misure si intendono espresse in mm.

Gli attacchi idraulici si intendono espressi in pollici (")

	 <table border="1" data-bbox="826 880 1318 1093"><thead><tr><th colspan="2">COMPONENTI</th></tr><tr><th>POS.</th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>DISPLAY</td></tr><tr><td>2</td><td>COPERCHIO CARICO PELLETT</td></tr><tr><td>3</td><td>TERMOSTATO A RIARMO MANUALE</td></tr><tr><td>4</td><td>CHIUSURA FUMI</td></tr><tr><td>5</td><td>MANOMETRO</td></tr><tr><td>6</td><td>SPIONCINO</td></tr><tr><td>7</td><td>PORTINA INTERNA</td></tr><tr><td>8</td><td>PORTA ESTERNA</td></tr></tbody></table>	COMPONENTI		POS.	DESCRIZIONE	1	DISPLAY	2	COPERCHIO CARICO PELLETT	3	TERMOSTATO A RIARMO MANUALE	4	CHIUSURA FUMI	5	MANOMETRO	6	SPIONCINO	7	PORTINA INTERNA	8	PORTA ESTERNA
COMPONENTI																					
POS.	DESCRIZIONE																				
1	DISPLAY																				
2	COPERCHIO CARICO PELLETT																				
3	TERMOSTATO A RIARMO MANUALE																				
4	CHIUSURA FUMI																				
5	MANOMETRO																				
6	SPIONCINO																				
7	PORTINA INTERNA																				
8	PORTA ESTERNA																				
CON SANITARIO RAPIDO (scambiatore a piastre) 	SENZA SANITARIO INCORPORATO (bollitore e tre vie motorizzata) optional 																				
DIMENSIONE ATTACCHI IDRAULICI MANDATA IMPIANTO 3 / 4 " RITORNO IMPIANTO 3 / 4 " ACQUA CALDA SANITARIA (se presente) 1 / 2 " ACQUA FREDDA/CARICO IMPIANTO 1 / 2 "																					

4. COMPONENTI



COMPONENTI					
POS.	DESCRIZIONE	POS.	DESCRIZIONE	POS.	DESCRIZIONE
1	COPERCHIO CAMERA FUMI	12	BRACIERE IDROPELLET	23	COPERCHIO CARICO PELLET
2	CASSONETTO PELLET	13	CASSETTO PORTA CENERE	24	ISPEZIONE FUMI
3	RESISTENZA PER ACCENSIONE	14	CORPO STUFA IDROPELLET	25	INGRESSO ARIA
4	PRESSOSTATO FUMI	15	COCLEA COMPLETA	26	VALVOLA DI SICUREZZA
5	TERMOSTATO A RIARMO MANUALE	16	CIRCOLATORE	27	RITORNO IMPIANTO
6	PRESA CAVO ALIMENTAZIONE	17	PORTINA FOCOLARE	28	SPIONCINO
7	VALVOLA SFIATO ARIA	18	MANOMETRO	29	RUBINETTO DI CARICO
8	VASO ESPANSIONE	19	DISPLAY	30	ENTRATE ACQUA
9	VENTILATORE	20	CENTRALINA	31	MANDATA IMPIANTO
10	LAMIERA CHIUSURA FUMI	21	PRESA DI PRESSIONE	32	RUBINETTO DI SCARICO
11	MOTORIDUTTORE	22	FIANCO	33	USCITA ACQUA SANITARIA

Nella stufa è presente un rubinetto di scarico impianto. verificare la presenza di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto idrico dell'abitazione qualora non sia la stufa stessa.



Sede legale: Via Einstein, 23



46030 S. Giorgio (Mantova)

0376372206F

Fax 0376374646

Produzione: Via Giovanni XXIII, 105



26865 S. Rocco al Porto (LODI)

+39(0)377569677

+39(0)37756956

+39(0)37756956